

E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de
Fax +49(0)211/4560-8566


Veranstaltung:

Event: boot 2018
Name des Ausstellers:
Name of exhibitor: DEEP OCEAN
0002560510 000

1011918 20.01.-28.01.18

Standnummer:
Stand No. 13A68

Zeichenerklärung (Bestellung)	legend (order)	Hallenlegende	hall legend
	Wandelement wall unit		Hallenrückwand Existing hall walls
	Zimmertür (1,00m breit) Door (1,00m wide)		Standbegrenzung ohne Wände Stand limit without walls
	Wasserzu- / und -ablauf Water supply and drainage		Feuermelder und Wasserhydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) Fire alarm and hydrant (2,0m/1,5m x 0,5m)
	Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schukosteckdose A.C. connection 3,3 kW with schuko socket		Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,30m) Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,30m)
	Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW		Säule (∅ 0,61m) Pillar (∅ 0,61m)
	Schukosteckdose 230 V Schuko socket 230 V		Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 6,00m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 6,00m)
	CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A		Hinweisschild zur Brandschutzeinrichtung und Fluchtrichtung unter Hallendecke (UK=ca 6,30m) Sign for fire-fighting equipment incl. emergency exit signing. (lower edge approx 6,30m)
	Druckluft Compressed air		Max.Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m Max.height in front of the service area – 3,20m
	Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)	<p>Keine technische Versorgung, Fundamente und Unterflurverlegung möglich Technical supply, foundations and underground laying not available</p> <p>Versorgungskanal Utility channel</p> <p>Ausschnitt Abhängepunkte von Hallendecke detail of ceiling fixing points 2,88 0,6 0,6 2,88m</p> <p>Säule pillar</p> <p>Deckenknoten Fixing points</p> <p>2,88 0,6 0,6 2,88m</p>	
Masstab: 1 : 50		Fläche: F = 12 qm	
Scale:		Area:	
<p>Zur Beachtung! Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich</p> <p>Please note! If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers</p>			

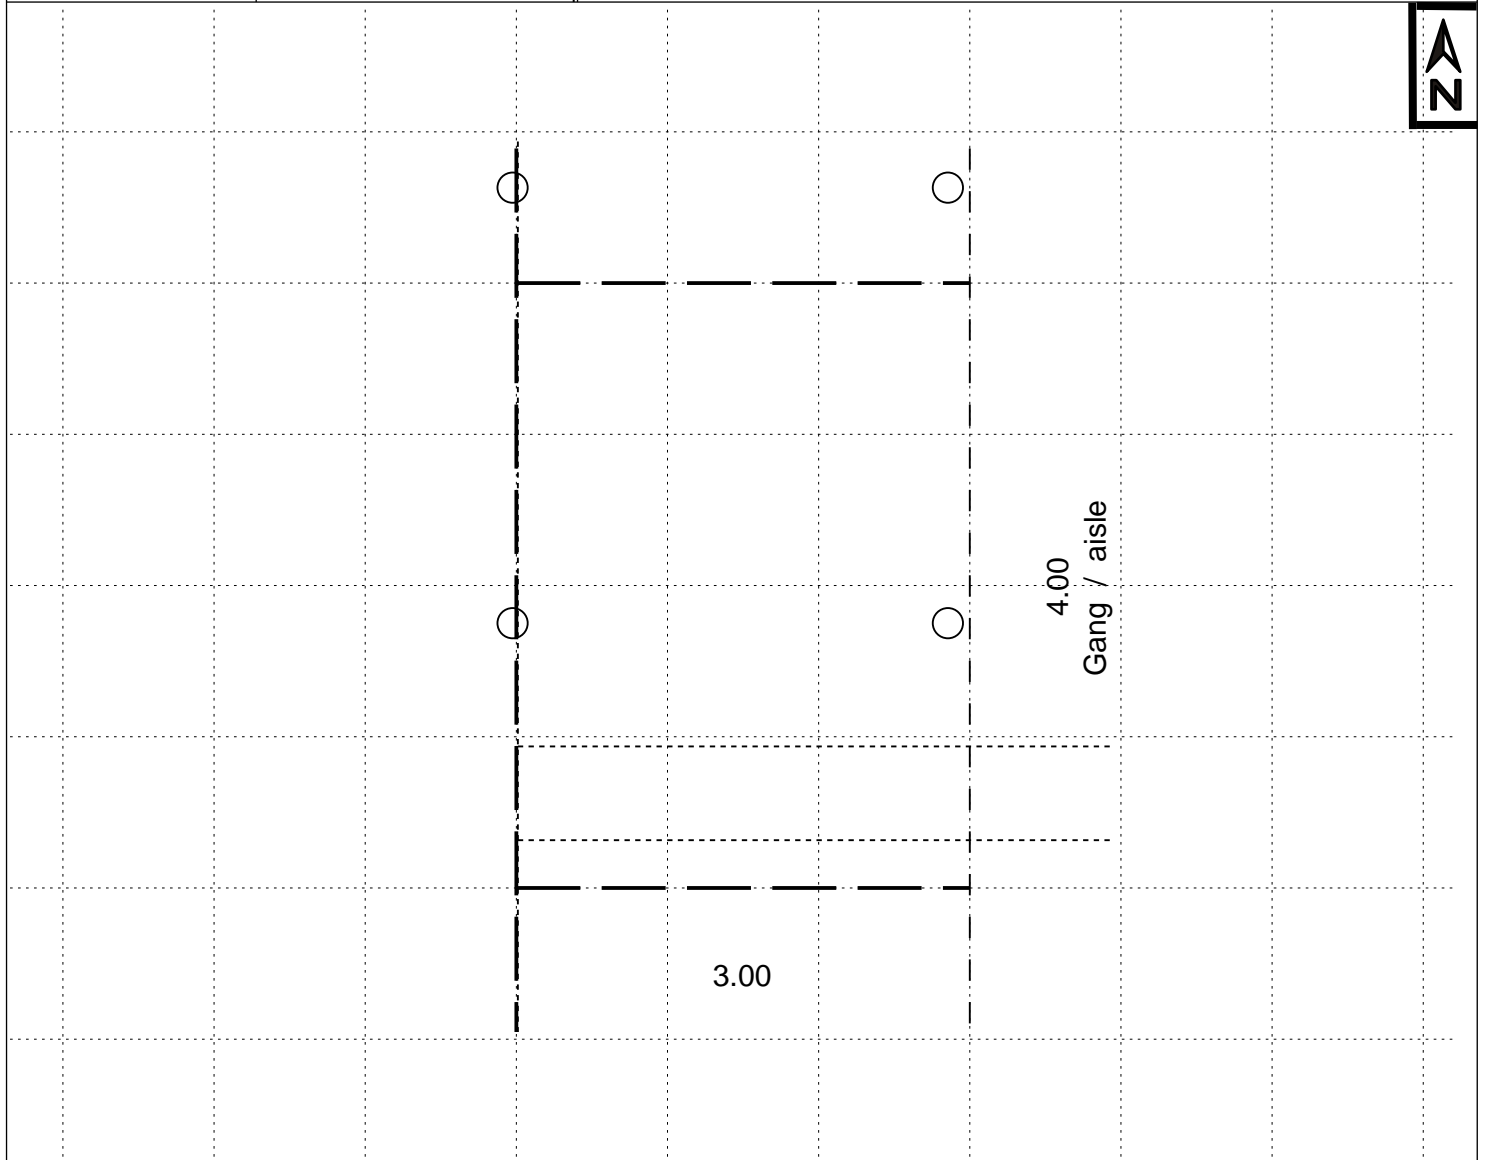

Veranstaltung:

Event: boot 2018

1011918 20.01.-28.01.18

Name des Ausstellers:

Name of exhibitor: DEEP OCEAN

Standnummer:

Stand No. 13A68

0002560510 000

